


富士見市勝瀬 9 8 0 - 1 付近の仮設道路についてのお知らせ

富士見市勝瀬 9 8 0 - 1 付近の道路に埋設されている埼玉県大久保浄水場管理の送水管が漏水しています。現在、通行時の安全確保や工事対応のため、漏水箇所の道路を一時通行止めとし、仮設道路を利用して頂いておりますが、本道路は仮設であり、恒久的なものではないため、漏水復旧後は元の道路形態に戻すことになります。


地域の皆様に御不便をおかけしますが、御理解と御協力をお願い申し上げます。

工事名 019 大修第 032 号 所沢幹線 160V 2 付近漏水復旧工事
工事場所 富士見市大字勝瀬地内
工事期間(予定) 令和元年 12 月 18 日 ~ 令和 3 年 3 月末を予定
連絡先 埼玉県大久保浄水場
工務部 西部系施設担当
電話 048 - 852 - 8841

位置図

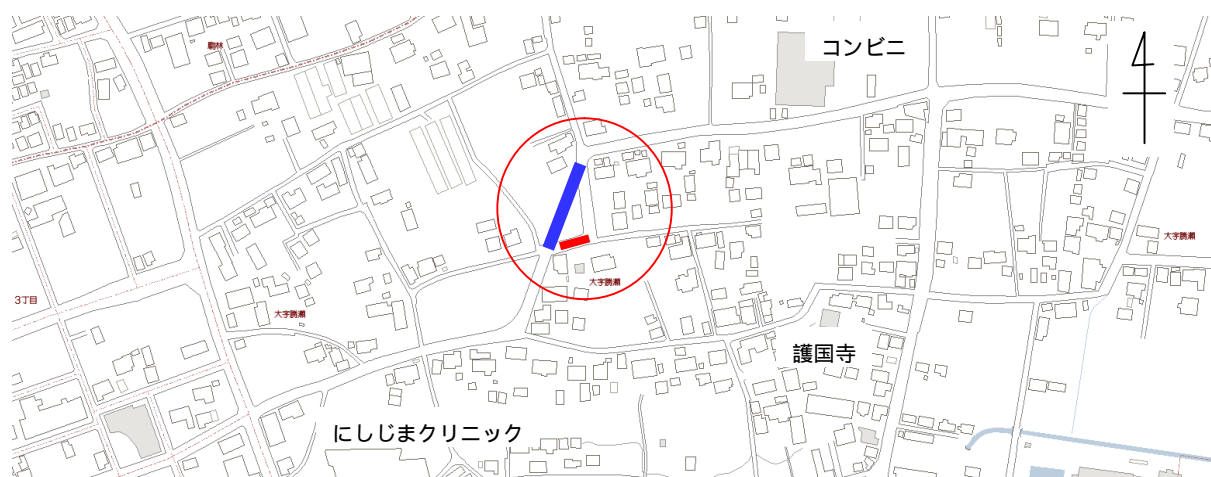

仮設道路(現状)

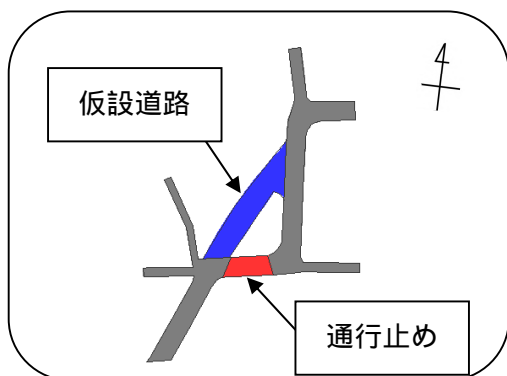

現況復旧道路(漏水復旧後)

