


埼玉県 古利根川流域下水道 下水熱ポテンシャルマップ

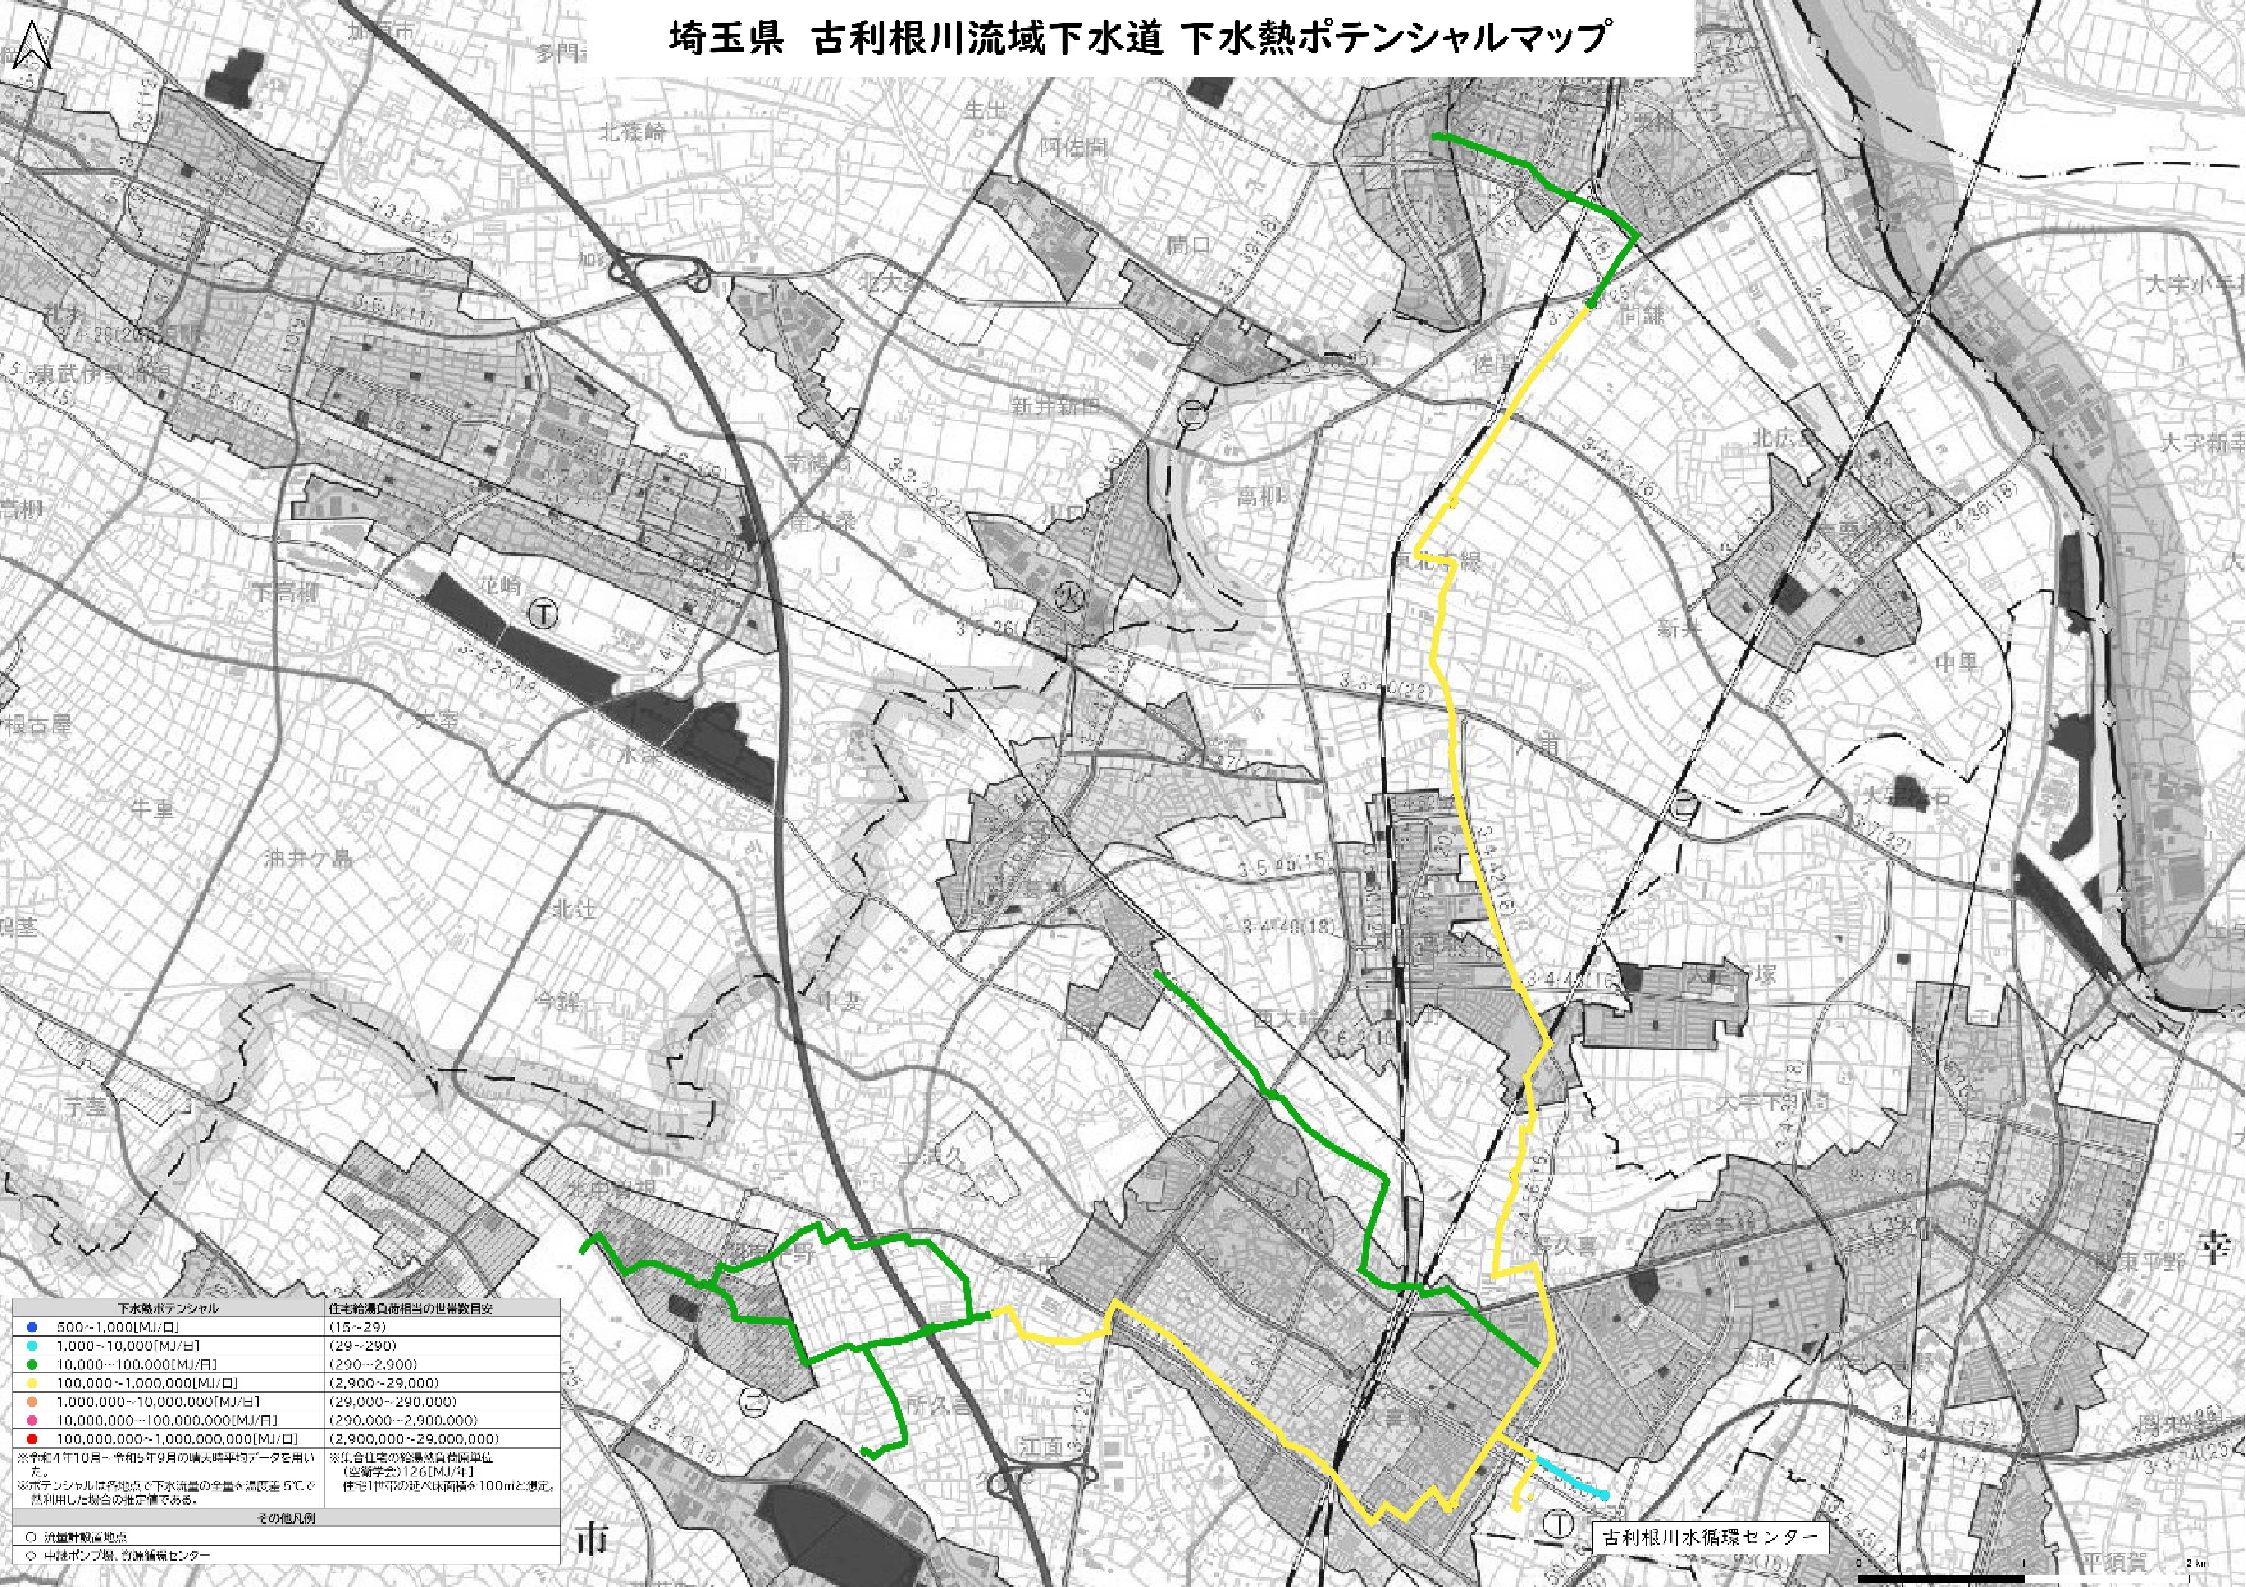

下水熱ポテンシャル	住宅給湯負荷相当の世帯数目安
● 500~1,000[MJ/日]	(15~29)
● 1,000~10,000[MJ/日]	(29~290)
● 10,000~100,000[MJ/日]	(290~2,900)
● 100,000~1,000,000[MJ/日]	(2,900~29,000)
● 1,000,000~10,000,000[MJ/日]	(29,000~290,000)
● 10,000,000~100,000,000[MJ/日]	(290,000~2,900,000)
● 100,000,000~1,000,000,000[MJ/日]	(2,900,000~29,000,000)
※平成47年10月～令和5年9月の購入時平均データを用いた。 ※ポテンシャルは各地点で下水道量の全量を温度差5℃で 熱利用した場合の値である。	※(1)全世帯の総世帯数 (世帯数)×126[MJ/日] (世帯1戸の給湯熱負荷を100㎡と想定)
その他凡例	
○ 流量計設置地点	
◇ 中継ポンプ場、改修情報センター	

古利根川水循環センター

0 2km