


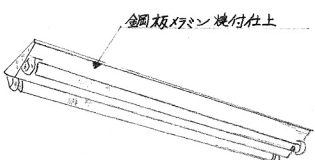






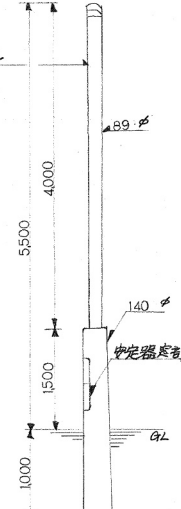






① コーバペンダント  フラッシュプレート セードホルダー	② 直付型 蛍光灯  鋼板メラミン焼付仕上	③ 壁付型 ミラーライト  鋼板メラミン焼付 アクリル(乳白)	④ 直付型 白熱灯  鋼板メラミン焼付 ホワイトボール(グローブ)
和室	FL 20W-2 CL 台所	FL 10W-1 BR 浴室鏡の上	IL 20W CL 便所
⑤ 外灯 水銀灯 鋼板メラミン  乳白アクリルガラス	⑥ 壁付型 棚下灯  鋼板メラミン焼付 鋼板メラミン焼付	⑦ 直付型 白熱灯  刃型引掛シーリング アクリル(乳白)	⑧ 壁付型 蛍光灯  アクリル(乳白)
銅管ポール 自動点滅器付  4000 5500 1500 1000 140φ 中央器具部 GL	FL 15W-1 BR 台所棚下 ⑨ 壁付型 蛍光灯  アクリル(乳白) 鋼板メラミン焼付	IL 40W CL 玄関 ⑩ 直付型 蛍光灯  鋼板メラミン	FL 20W-1 WP BP 出入口 ⑪ 壁付型 蛍光灯  鋼板メラミン アクリル(乳白)
HF 100W-1 ポールライト	FL 20W-1 BR 7°ロパン座	FL 20W-1 階段下	FL 20W-1 WP BR 浴室

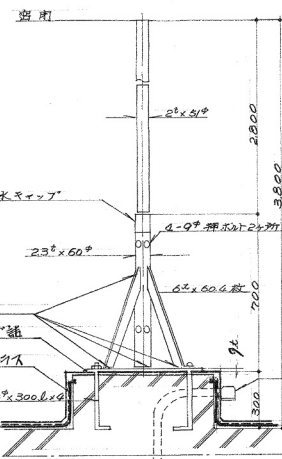


※鉄ノレゼアンイオン基府鹽は、建築工事に必要ものとする。

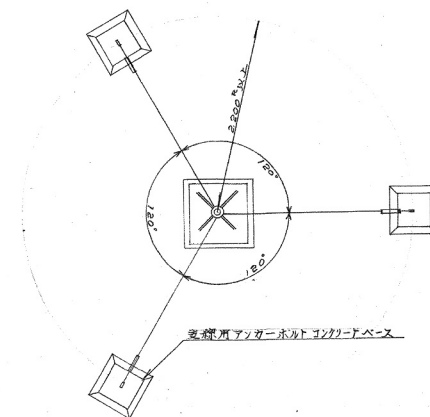


支持標平面圖 $S = 1/20$

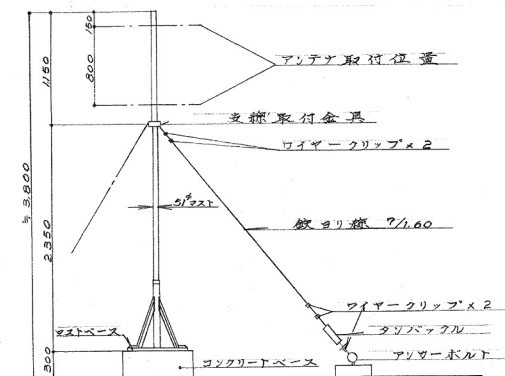


支持線側面図 $S = 1/40$

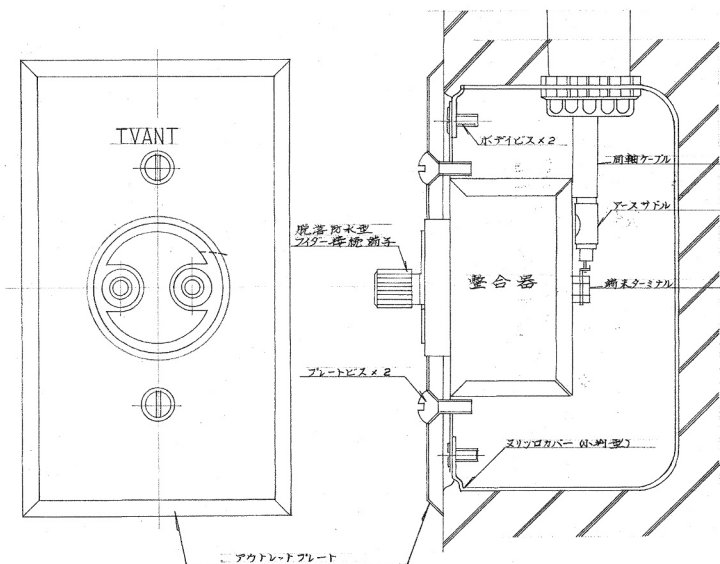

各戸用整合器(端末)
全上(送り)上記図に準ずる

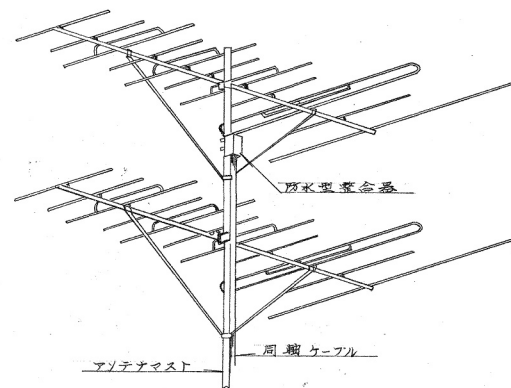

テレビアンテナ11素子2段共同聴視用
受信チャンネル広帯域 (*H1~12)カラー)

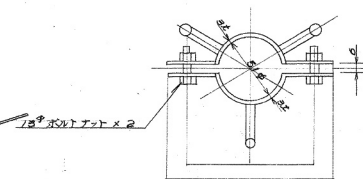

支將總取付金具詳細図 $S = 1/3$

川口待機宿舍新築工事設計図

(九鳥ヶ谷)


給排水衛生設備工事

図 面 リ ス ト		
番 号	名 称	縮 尺
P - 1	暗記仕書、各配管系統図、凡例	
2	配管図、室内図、給排水器具納水網寸法表	1:200
3	1~3F 平面図	1:100
4	基準階配管平面詳細図、P.S断面積	1:30

給排水衛生設備特記仕様書

工事名称	川口特機宿舎新築給排水衛生設備工事		
工事場所	埼玉県越谷市大字里手沢町		
工事期限			
工事概要	本工事は下記の諸費項に従い、埼玉県川口特機宿舎新築工事に伴う給排水衛生設備工事と施工するもので、本工事請負業者は「日本住宅公団共通仕様書」等に従い、工期内に一切の設備工事を完了するものである。 工事の細部に關しては、協定の指示に従い施工する。尚、諸費項への手続及びこれに要する費用は、請負業者の責任に於て代行する。		
工事種目	1. 給水設備工事 2. 排水通気設備工事 3. 衛生器具設備工事 4. プロパンガス設備工事 5. 床下処理設備工事		
工事細目及び特記事項	1. 給水設備工事 (1) 本工事は前面道路に布設されている 100 EPより給水分岐敷地内に引込ホース木橋(建築施法)に断水メカアセンブリーにマ屋上に設置した高置木橋(FRP製 1000 ^リ)に掲水する。高置木橋より重力給水方式にマ各戸の給水個所に配管する。 (2) 各戸の給水配管は亜鉛鍍鋼管を使用し、床下に敷設し配管とする。 (3) 各戸に取付ける水量器は本工事に含む。 (4) 建物外壁より 500 以下屋内給水設備工事、500 以下屋外給水設備工事とする。 2. 排水通気設備工事 (1) 汚水、雑排水の分流方式とし、汚水は屋外排水位置に浄化槽を設置し完全浄化した上、雑排水系統に合流せしめ敷地外公道内を埋設配管し排水路に放流する。 (2) 雨樋は建築工事とする。但し立管下部の地盤より雑排水と接続配管は本工事に含む。 (3) 汚水、雑排水、雑排水系統は屋内排水設備工事、外壁以降屋外排水設備工事とする。 3. 衛生器具設備工事 (1) 排水位置に器具を体気よく堅固に取付ける事。 4. プロパンガス設備工事 (1) 図示の位置にプロパンボンベ小屋を設置する。ガスボンベは自動防炎装置にて安全に使用することとする。 (2) 配管は都市ガス使用可能なガスとし、ガス会社の規定及び高圧ガス取締法に準じて施工することとし、ガス会社の責任施工とする。 (3) 給気は積木に等 3BF (850,700,660) 並み、全管品とし、バランス管は、東京ガス工業 K.K. のプロパンガス用とする。 (4) 建物外壁は屋内プロパンガス設備工事、外壁以降屋外プロパンガス設備工事とする。 5. 床下処理設備工事 本工事に使用する浄化槽は特殊型パンプ式浄化装置とする。最終浄化槽は本工事に含む。		
メーカー	鋼管 日本鋼管 K.K. 新日鉄 K.K. 鋳鉄管 長谷川鋳工所 久保田鉄工 K.K. 伊奈鉄工 K.K. ヒューム管 羽田ヒューム管 日本ヒューム管 塩化ビニル管 積水化学 K.K. 久保田鉄工 K.K. 陶器類 東陶機器 K.K. 伊奈製陶 K.K. 高置木橋 三菱樹脂 K.K. ポンプ K.K. 荏原製作所 K.K. 瀬川鋳工所 浄化槽 西京エナジー 浴槽 積水化学 東陶機器 K.K.		

年月 46.12 川口特機宿舎新築工事 設計番号 460653
 図面番号 P 1 特記仕様書
 橋本龍雄 建築研究所

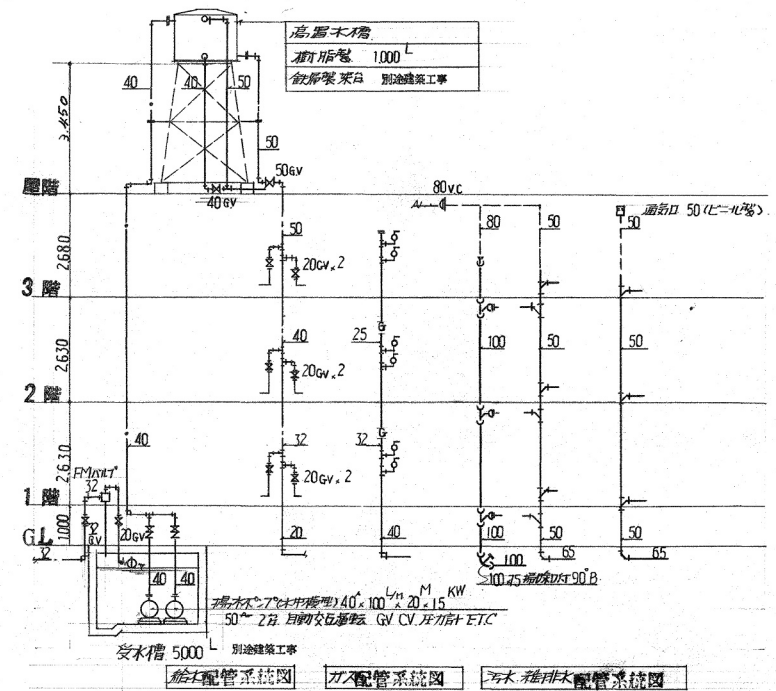

配管系統図		
記号	名称	備 考
—	給水管	亜鉛鍍鋼管
—	排水管	。
—	雑排水管	。
—	ガス管	。
—	通気管	塩化ビニル管
—	汚水管	排水鋳鉄管
—	排水管	ヒューム管
□	給水栓	
○	ガスカラン	単口 双口
⊠	埋込ガスカラン	ボリス、壁埋込
—	ゲート弁	
—	。	ボリス弁
—	チェンキ弁	
—	床排水金網	
⊠	雑排水栓	
□	汚水栓	